

*Паспорт*

*КСДП.434773.017-01.30 ПС*

Трехфазный  
СТАБИЛИЗАТОР  
переменного напряжения  
**СКм-18000-3-1**





## Содержание

Введение .....	2
1 Назначение.....	2
2 Сведения об изделии и технические данные .....	3
3 Комплектность .....	4
4 Порядок монтажа стабилизатора.....	4
5 Транспортирование и хранение .....	6
5.1 Тара, упаковывание и маркирование упаковки.....	5
5.2 Условия транспортирования и хранения .....	6
6 Свидетельство о приемке.....	7
7 Свидетельство об упаковывании .....	7
8 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	8
9 Сведения о рекламациях .....	8
Приложение А – Габаритные размеры.....	9
Приложение Б – Габаритные и установочные размеры рамы .....	10
Приложение В – Упаковка монтажного комплекта и принадлежностей ...	11
Приложение Г – Маркирование упаковки .....	12

Авторские права © 2010 ООО “АТС-КОНВЕРС”

Все права защищены в соответствии с Законом об авторском праве и смежных правах. Любое несанкционированное использование данного документа или его фрагментов, включая копирование, тиражирование и распространение преследуется законом в соответствии со статьей 146 УК РФ



## Введение

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с правилами эксплуатации трехфазного стабилизатора переменного напряжения СКм-18000-3-1, далее по тексту именуемого "стабилизатором".

Стабилизатор имеет утвержденные технические условия КСДП.434773.012 ТУ и декларацию о соответствии «Общим техническим требованиям на электропитающие установки (централизованные и децентрализованные) и оборудование, входящее в их состав» № Д-Э-0160 от 15.04.2005 г., выданную Федеральным агентством связи и действительную до 06.04.2015 г.

Трехфазный стабилизатор переменного напряжения СКм-18000-3-1 состоит из трех однофазных стабилизаторов переменного напряжения СКм-6000-1 КСДП.434773.012 ТУ, устанавливаемых на объединительную раму. Опционально в состав стабилизатора может входить устройство синхронного включения УСВ-40А КСДП.644142.001, предназначенное для отключения трехфазных нагрузок потребителя при пропадании напряжения хотя бы на одной из фаз и последующего их включения при появлении всех фазных напряжений. Устройство УСВ-40А необходимо при работе с трехфазными индуктивными нагрузками (электродвигатели, трансформаторы).

При эксплуатации стабилизатора необходимо использовать настоящий паспорт, руководство по эксплуатации однофазного стабилизатора переменного напряжения СКм-6000-1 КСДП.434773.016-01.30 РЭ и паспорт устройства синхронного включения УСВ-40А КСДП.644142.001 ПС. При точном выполнении нижеприведенных инструкций стабилизатор обеспечит Ваше оборудование устойчивым и надежным электропитанием.

## 1 Назначение

**1.1** Стабилизатор предназначен для питания напряжением переменного тока 220/380 В частотой 50 Гц трехфазных приемников мощностью до 18000 В·А, либо трех однофазных приемников мощность до 6000 В·А каждый в условиях низкого качества сети внешнего электроснабжения.

Стабилизатор автоматически поддерживает выходное напряжение каждой фазы в диапазоне допустимых значений при провалах, временных перенапряжениях, отклонениях, колебаниях напряжения в сети внешнего электроснабжения в диапазоне от 160 до 295 В, а также обеспечивает ослабление поступающих из сети импульсных перенапряжений и высокочастотных помех.

**1.2** Стабилизатор предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в длительном (непрерывном) режиме работы в условиях воздействия:

- температуры окружающего воздуха от 274 до 313 К (от 1 до 40 °C);
- относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре не выше 298 К (25 °C);
- атмосферного давления от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.);
- атмосферы типа II по ГОСТ 15150–69;
- механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516.1–90.

Степень защиты стабилизатора от проникновения посторонних тел и воды – IP20 по ГОСТ 14254–96. Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли и химически активных веществ.



**1.3** Стабилизатор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 335-1-94 для приборов класса I по способу защиты человека от поражения электрическим током.

**1.4** При эксплуатации стабилизатор не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

## 2 Сведения об изделии и технические данные

**2.1** Технические данные и характеристики стабилизатора приведены в таблице 1. Габаритные размеры стабилизатора приведены в приложении А, габаритные и установочные размеры рамы для крепления стабилизатора приведены в приложении Б.

**Таблица 1 – Технические данные и характеристики**

Параметр, единица измерения	Значение параметра
<b>Входные параметры</b>	
Рабочий диапазон фазного напряжения, В (программируется в указанных пределах)	141 – 304
Установленный изготовителем диапазон фазного напряжения, В	155 – 304
Предельный диапазон фазного напряжения, В	130 – 420
Диапазон частоты напряжения, Гц (программируется в указанных пределах)	44 – 65
Установленный изготовителем диапазон частоты напряжения, Гц	44,5 – 55,5
Входной ток при номинальной нагрузке, А, не более	3 x 34
<b>Выходные параметры</b>	
Выбираемое пользователем номинальное выходное напряжение, В	200 / 210 / 220 / 230 / 240
Установленное изготовителем номинальное выходное напряжение, В	220
Номинальный выходной ток $I_{ном}$ , А	3 x 27
Номинальная выходная мощность, В·А / Вт	18000 / 18000
Коэффициент мощности нагрузки	0,5 – 1
Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более	3,5
КПД при номинальной нагрузке, не менее	0,95
<b>Условия работы</b>	
Режим работы	Непрерывный
Рабочая температура окружающего воздуха, °C	от + 1 до + 40
Температура транспортирования / хранения, °C	от - 50 до + 50 / от + 5 до + 40
Охлаждение стабилизатора	Естественное
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Исполнение по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1	M1
<b>Размеры и масса</b>	
Габаритные размеры, мм, не более	785 x 580 x 190
Масса / масса в упаковке, кг, не более	68 / 91

**2.2** Основные сведения и технические данные составных частей трехфазного стабилизатора приведены в руководстве по эксплуатации однофазного стабилизатора переменного напряжения СКм-6000-1 КСДП.434773.016-01.30 РЭ.



### 3 Комплектность

3.1 Стабилизатор поставляется в комплекте, указанном в таблице 2.

**Таблица 2 – Комплект поставки стабилизатора**

Наименование изделия, составной части, документа	Обозначение	Кол-во, шт.	Примечание
Однофазный стабилизатор переменного напряжения СКм-6000-1	КСДП.434773.016-01.30	3	
Паспорт на трехфазный стабилизатор переменного напряжения СКм-18000-3-1	КСДП.434773.017-01.30 ПС	1	
Монтажный комплект МК10 (рама)	КСДП.687445.003	1	
Комплект упаковки	КСДП.465926.052	1	
Комплект ЗИП-Р/СКм-18000-3-1 (ремонтный)	КСДП.305654.018	–	*
Комплект ЗИП-Г/СКм-18000-3-1 (групповой)	КСДП.305653.021-01	–	*
Устройство синхронного включения УСВ-40А	КСДП.644142.001	1	*
Автоматический выключатель 40 А /3 ф.	S263 C40 “ABB”	–	*

\* Поставка производится по отдельному требованию заказчика

### 4 Порядок монтажа стабилизатора

4.1 Извлечь стабилизатор и его составные части из упаковки, произвести внешний осмотр, проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта и на соответствие ведомости упаковки и упаковочным листам. Выдержать стабилизатор в течение 3 ч при температуре  $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , если он длительное время находился в условиях воздействия отрицательных температур.

4.2 Используя составные части МК10 КСДП.687445.003, собрать раму (рисунок 1) в следующей последовательности:

- соединить между собой верхнюю и нижнюю опоры (соответственно 1 и 2) стяжками 3. Для соединения использовать винты M4-6gx8.36.016, шайбы-гровер 4.65Г.019, шайбы 4.01.016, которые входят в комплект поставки МК10;
- для обеспечения непрерывности заземления составных частей рамы соединить их проводниками 6 КСДП.685691.032-01 из комплекта поставки МК10;
- закрепить раму на поверхности (вертикальной или горизонтальной), используя отверстия 4. Разметку крепления к поверхности следует производить в соответствии с приложением Б.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в надежности крепления рамы к вертикальной поверхности

- вкрутить болты M6-6gx16.36.016 на  $\frac{1}{4}$  их длины в отверстия 5;
- поочередно установить три стабилизатора СКм-6000-1 на раму, докрутить болты.

Стабилизаторы устанавливать в рабочее положение в соответствии с указаниями приложения А.

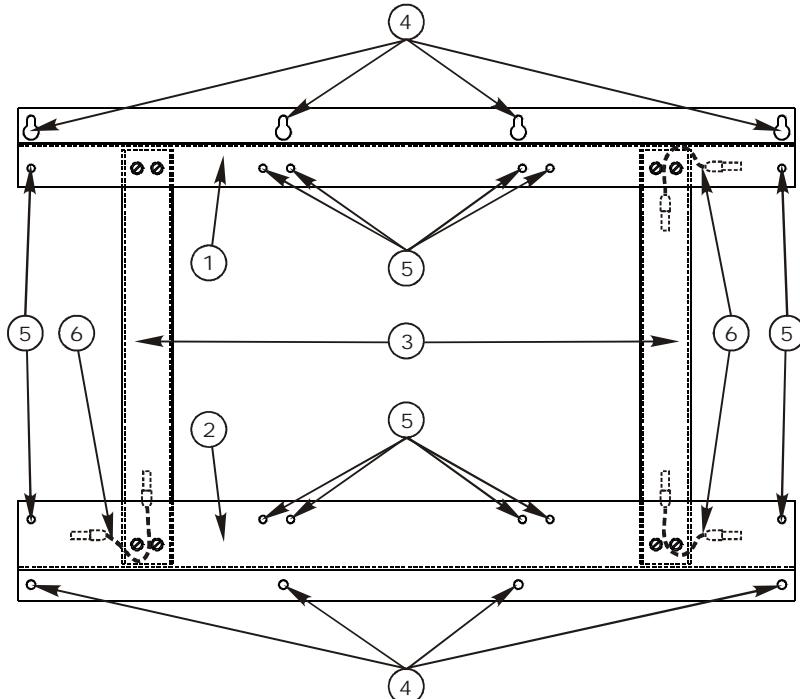


Рисунок 1 – Рама для установки стабилизаторов СКм-6000-1

**4.3** Соединить клемму защитного заземления каждого стабилизатора СКм-6000-1 с рамой в соответствии с рисунком 2. Соединение производить проводниками заземления 8 КСДП.685691.032, которые крепятся к раме болтами M6-6gx12.36.039 с никелевым покрытием с предварительно надетыми шайбами 6.65Г.079 и 6.01.039. Проводники заземления, крепежные болты и шайбы входят в комплект поставки МК10.

**4.4** Соединить болт защитного заземления рамы 7 с контуром защитного заземления.

**4.5** Произвести подключение изделия к сети и нагрузке в соответствии с руководством по эксплуатации стабилизатора переменного напряжения СКм-6000-1 КСДП.434773.016-01.30 РЭ.

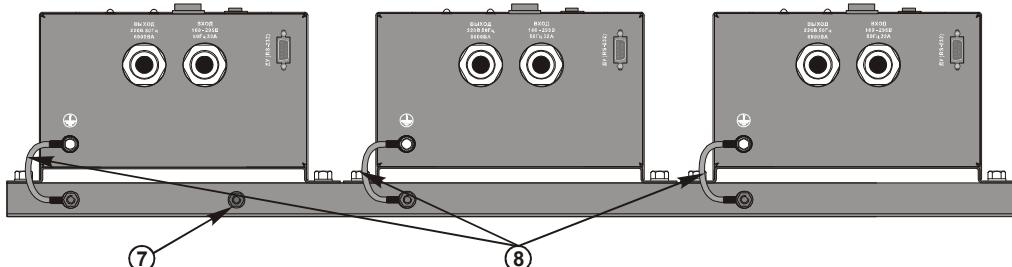


Рисунок 2 – Стабилизаторы СКм-6000-1 на раме



## 5 Транспортирование и хранение

### 5.1 Тара, упаковывание и маркирование упаковки

**5.1.1** Составные части стабилизатора упаковываются раздельно в несколько грузовых мест, а именно: однофазные стабилизаторы переменного напряжения СКм-6000-1 в три места, монтажный комплект МК10 и комплект приспособлений в одно место. Упаковывание стабилизаторов СКм-6000-1 в транспортную тару производить согласно указаниям КСДП.434773.016-01.30 РЭ. Упаковывание в транспортную тару монтажного комплекта МК10, комплекта ЗИП-Р и (или) автоматических выключателей 40 А /3 ф. (при условии поставки) производить согласно приложению В настоящего паспорта. В качестве транспортной тары используется ящик из листовых древесных материалов тип I по ГОСТ 5959-80. В качестве уплотнительного материала используются прокладки из пенополиэтиленовой плиты ПСБ по ГОСТ 15588-86.

**5.1.2** Упаковывание производить в следующем порядке:

- части монтажного комплекта МК10 завернуть в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82, с закреплением лентой ПЭ с липким слоем по ГОСТ 20477-86. Уложить части в ящик, уплотнив прокладками;
- при наличии в поставке комплекта ЗИП-Р и (или) автоматических выключателей вложить их в полиэтиленовые мешки с защелкой. Автоматические выключатели обернуть прокладкой из гофрированного картона, скрепить края картона лентой ПЭ с липким слоем. Уложить указанные принадлежности в зазор между частями МК10 и стенкой ящика. При отсутствии этих позиций в поставке свободное место заполняется прокладками;
- эксплуатационную документацию вложить в полиэтиленовый мешок с защелкой и уложить в ящик как указано в приложении В;
- упаковочный лист и ведомость упаковки вложить в полиэтиленовый мешок с защелкой и уложить в ящик поверх прокладок. Крышку ящика забить гвоздями.

**5.1.3** Маркирование транспортной тары производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. Состав, расположение маркировочных ярлыков и пломб стабилизаторов СКм-6000-1 приведено в КСДП.434773.016-01.30 РЭ. На транспортной таре монтажного комплекта МК10 и комплекта приспособлений должны быть нанесены манипуляционные знаки: "ВЕРХ", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО", "ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ" согласно ГОСТ 14192-96.

**5.1.4** При повторной упаковке и дальнейшем транспортировании стабилизатора примите тару первичной упаковки, а если она не сохранилась, подберите эквивалентную.

### 5.2 Условия транспортирования и хранения

**5.2.1** Условия транспортирования и хранения согласно руководству по эксплуатации стабилизатора переменного напряжения СКм-6000-1 КСДП.434773.016-01.30 РЭ.



## 6 Свидетельство о приёмке

Стабилизатор переменного напряжения СКм-18000-3-1, заводской №\_\_\_\_\_ соответствует требованиям КСДП.434773.012 ТУ и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

М.К.

личные подписи (отиски личных клейм) должностных лиц предприятия-изготовителя, ответственных за приемку изделия

## Заключение представителя заказчика

Стабилизатор переменного напряжения СКм-18000-3-1, заводской №\_\_\_\_\_ соответствует требованиям КСДП.434773.012 ТУ и признан годным для эксплуатации

Представитель заказчика  
(при наличии)

М.П.

личная подпись расшифровка подписи

«\_\_\_\_» 20\_\_ г.

## 7 Свидетельство об упаковывании

Стабилизатор переменного напряжения СКм-18000-3-1, заводской №\_\_\_\_\_ упакован предприятием-изготовителем ООО “АТС-КОНВЕРС” согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. В состав стабилизатора входят однофазые стабилизаторы переменного напряжения СКм-6000-1 с заводскими номерами: №\_\_\_\_\_, №\_\_\_\_\_,

№\_\_\_\_\_.

Дата упаковки «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
личная подпись расшифровка подписи

Прибор после упаковки принял \_\_\_\_\_  
личная подпись расшифровка подписи



## 8 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

**8.1** Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя приведены в руководстве по эксплуатации стабилизатора переменного напряжения СКм-6000-1 КСДП.434773.016-01.30 РЭ и паспорте устройства синхронного включения УСВ-40А КСДП.644142.001 ПС.

**8.2** Последгарантийный ремонт стабилизатора производится по отдельному договору.

Дата ввода в эксплуатацию:

---

заполняется потребителем

---

должность, фамилия и подпись

## 9 Сведения о рекламациях

**9.1** В случае выявления неисправности стабилизатора в период действия гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности (при распаковывании) потребитель должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю.

**9.2** Рекламацию на стабилизатор не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа, установленных в настоящем паспорте.

**9.3** Рекламации высылаются по адресу предприятия-изготовителя:

**ООО “АТС-КОНВЕРС”**

**Россия, 180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 10;  
для почтовых отправлений: 180000, г. Псков, а/я 314;  
тел./факс: (8112) 66-72-72 (многоканальный);**

**E-mail: service@atsconvers.ru**

**http://www.ats-convers.ru**



**Приложение А**  
**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

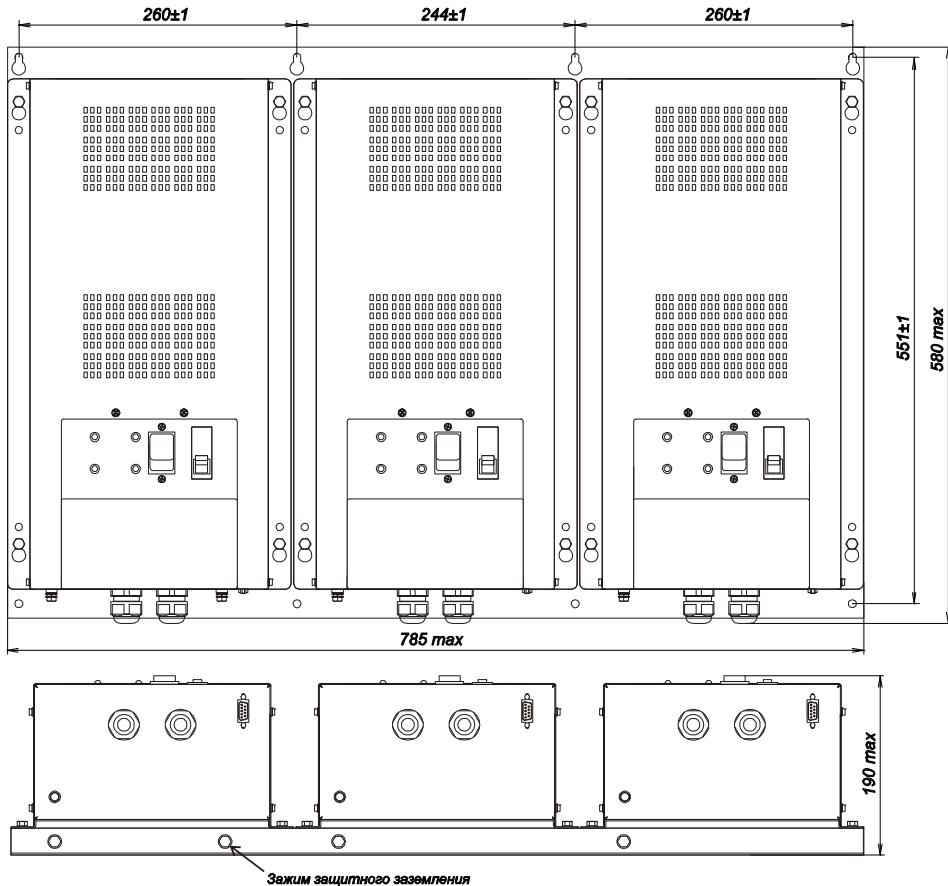


Рисунок А.1 – Габаритные размеры стабилизатора СКм-18000-3-1

Примечание:

на рисунке указано рабочее положение стабилизатора при монтаже на вертикальные поверхности



## Приложение Б

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ


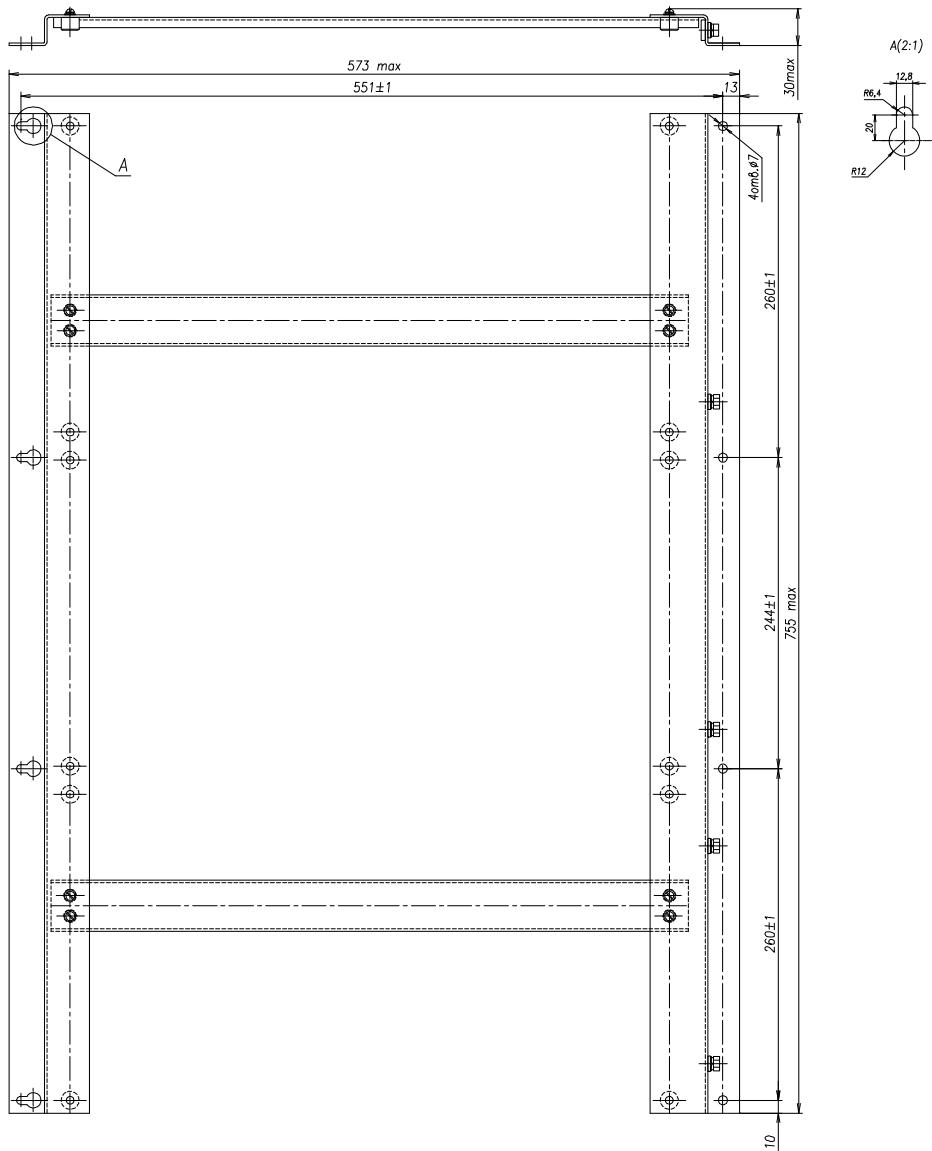


Рисунок Б.1 – Габаритные и установочные размеры рамы



## Приложение В

### УПАКОВКА МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

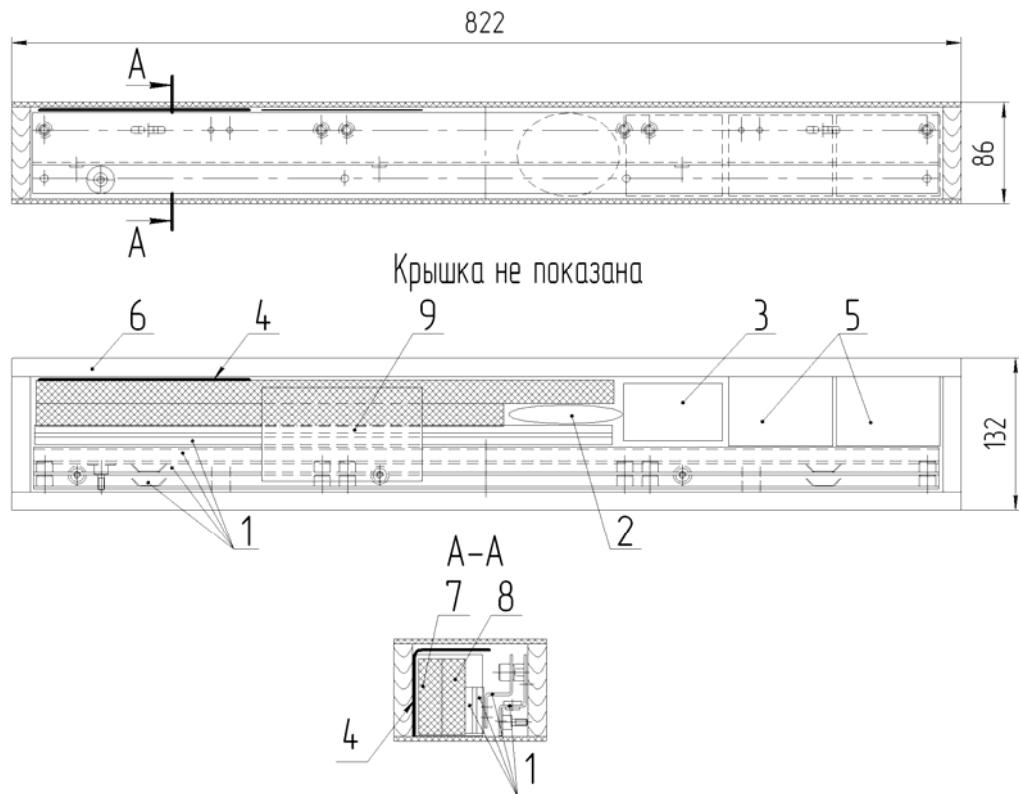


1 Части монтажного комплекта МК10, обернутые полиэтиленовой пленкой	5 Автоматические выключатели 40 А /3 ф. в полиэтиленовых мешках, обернутые картоном (при условии поставки)
2 Крепеж МК10 и проводники заземления в полиэтиленовом мешке	6 Ящик транспортный
3 Комплект ЗИП-Р в полиэтиленовом мешке (при условии поставки)	7,8 Прокладки уплотнительные
4 Эксплуатационная документация в полиэтиленовом мешке	9 Упаковочный лист и ведомость упаковки в полиэтиленовом мешке

Рисунок В.1 – Схема упаковки монтажного комплекта и принадлежностей



## Приложение Г

### МАРКИРОВАНИЕ УПАКОВКИ

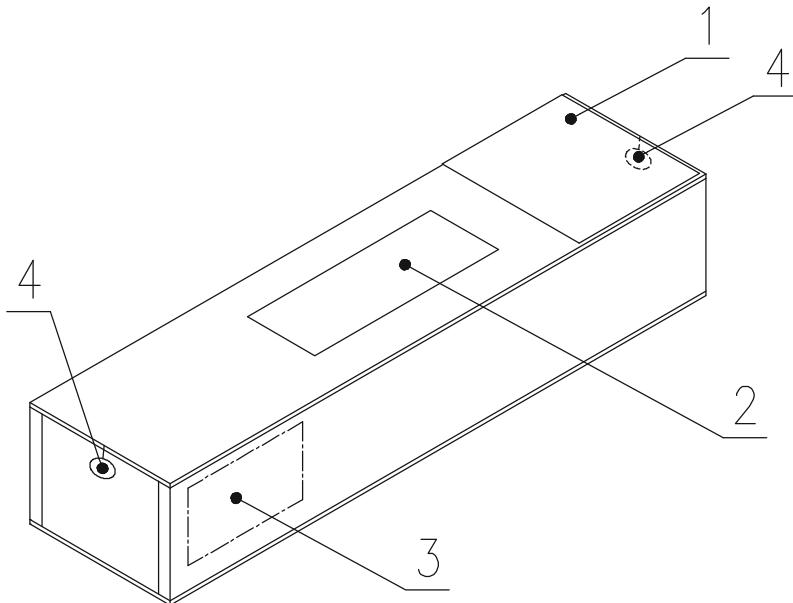

- 1 Этикетка КСДП.754342.001 с надписью:  
наименование грузополучателя и пункта назначения, наименование  
грузоотправителя.
- 2 Этикетка КСДП.754463.104-03 с надписью:  
наименование изделия, масса брутто, масса нетто.
- 3 Манипуляционные знаки:  
"ВЕРХ", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО",  
"ШТАБИЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ".
- 4 Пломбы.

Рисунок Г.1 – Расположение маркировочных ярлыков и пломб